

全熱交換型全館24時間換気システム

お客様用



取扱説明書

保証書付

型番

ES-8200S

ES-8200MS

ES-8201S

ES-8201MS

このたびは、全熱交換型換気システム・ドライファン24をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売店名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お買い求めの販売店または、弊社にお問い合わせください。

もくじ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. 特に注意していただきたいこと…………… | 1 |
| 安全にご使用いただくために必ずお守りください | |
| お願い | |
| 2. 各部の名称とはたらき…………… | 3 |
| 3. 取り扱いかた…………… | 4 |
| 上手な使いかた | |
| 4. 点検・お手入れなど…………… | 5 |
| お手入れのしかた | |
| 故障と思われたら | |
| アフターサービス | |
| 5. 別売り部品…………… | 6 |
| 6. 仕 様…………… | 6 |



保証書……………裏表紙







安全にご使用いただくために必ずお守りください。

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

●表示の意味は次のとおりになっています。

 警告	誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容が記載されています。
 注意	誤った取扱いをすると人が傷害を負うか、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

	「禁止」を表します
	「分解禁止」を表します
	「水かけ禁止」を表します
	「必ず行うこと」を表します

警告

指定電圧以外では使用しないでください。




使用禁止

指定電圧

AC100V

火災や感電の原因になります。

ガス漏れの恐れがある場合は、この換気システムを使用しないでください。




使用禁止



爆発・引火の恐れがあります。

修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



分解・修理禁止



火災・感電・けがの原因となります。
※修理は販売店にご相談ください。

水につけたり、水をかけないでください。



水かけ禁止




ショートや感電することがあります。

⚠ 注意

本体が天井に確実に取り付けられていることを確認してください。



取付注意

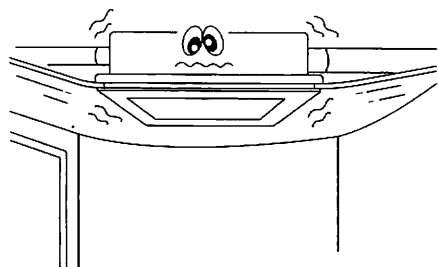

落下によりけがをする恐れがあります。

お手入れの際は、足元に注意し、手袋などで手を保護し、機械が確実に停止してから行ってください。すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台に乗っての作業はしないでください。



注意




けがをすることがあります。

長期間機能させないときは、分電盤のブレーカーを切っておいてください。



ブレーカーを切る

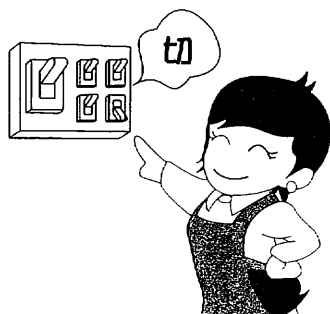


漏電や火災の恐れがあります。

運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し、分電盤のブレーカーを切ってください。



使用禁止




異常のまま運転を続けると、火災や感電の原因になることがあります。

※原因がわからない場合は、お買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。

取付工事並びに電気工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。



取付注意

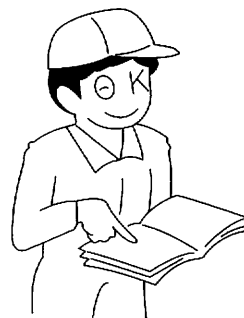

取り付けが不完全な場合は、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。

お掃除の際、フィルターや部品などの取り付けは、確実に行ってください。



取付注意



落下によりけがをする恐れがあります。


お願い

お願い

フィルターのお手入れのために、フロントパネルをはずす際は、分電盤のブレーカーを切ってください。




ブレーカーを切る

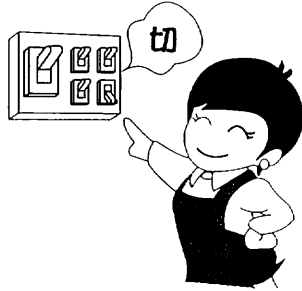


感電の恐れがあります。

一般家庭用以外の目的に使用しないでください。



使用禁止

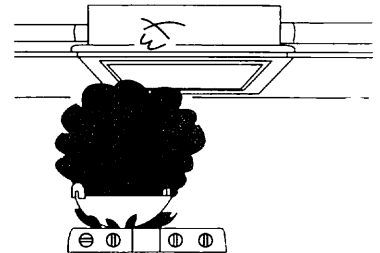

この商品は、一般住宅用全館換気システムです。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。

天井取付部などが痛んでいないか、定期的に確認してください。




取付確認




取付部などが痛んでいると、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。

フィルターをはずしたまま運転をしないでください。




使用禁止

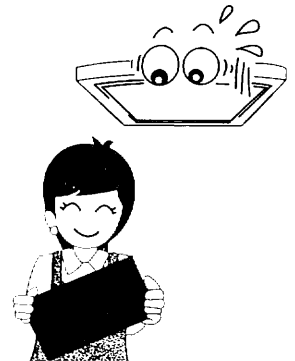

故障の原因になります。


1. 給気グリル

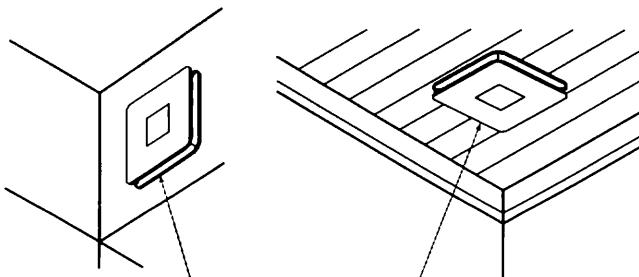

給気グリル

熱交換された新鮮な空気がここから供給されます。


2. 副吸込グリル

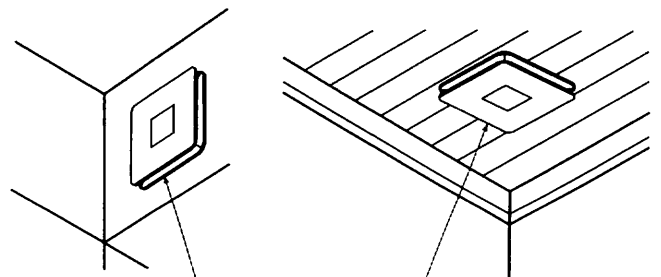

副吸込グリル

室内の汚れた空気をここから吸い込みます。

3. 換気ユニット

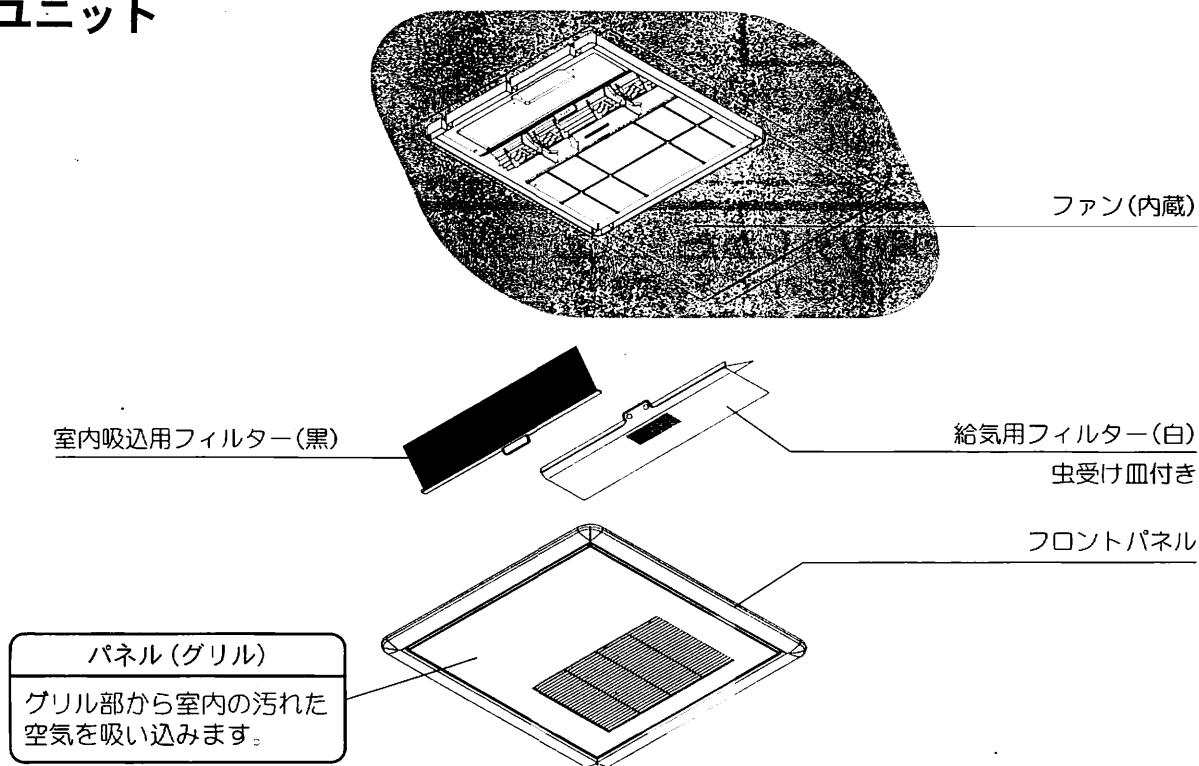

本製品の運転・停止・風量設定はブレーカーまたは壁に取り付けてあるスイッチで行います。

- ブレーカーを入れ、壁スイッチを『入』にします。…換気ユニットが運転を始めます。
- 壁スイッチの「強」「弱」スイッチで風量を設定します。
- 壁スイッチを『切』にします。…換気ユニットが運転を停止します。

ご注意

電源(ブレーカー、スイッチ)を入れても、運転しているかどうかわかりにくい場合がありますが、これは運転音が小さいためです。各部屋の給気グリルから静かな風が吹き出していれば故障ではありません。

上手な使いかた

- お部屋に新鮮な空気を供給し、同時に汚れた空気を屋外に排出させるために、連続運転することをおすすめします。
- 冷暖房していて閉め切りがちな部屋でも、本機を運転することで窓をあけて換気する必要がなくなり、省エネ効果が得られます。
- この製品は換気する際、冬期屋外の冷えた空気に室内空気の熱を伝えて室内に取り入れます。そのため、外気温が(約 -5°C)より低下した場合には、室内空気中の水分が結露や凍結して、製品本体から水が滴下する場合があります。水の滴下を防止するために、外気温が -5°C より低下する場合は運転を停止してください。(結露や凍結については、種々の微妙な条件(室内の湿度、空気の流れ等)により発生状態が異なるため、必要に応じて随時運転/停止を行ってください。)

ご注意


開放型ストーブ等を使用される場合には、ストーブ類の換気のすすめに従い十分な換気をしてください。

お手入れのしかた

- 本機の性能を長く保つために、フィルターの清掃は1ヶ月に1回程度行ってください。
- お手入れの際は、しっかりした台を足場にして、必ず手袋を着用し、けがなどをしないよう充分気をつけて作業してください。

1. パネル(グリル)の取り外しかた

パネル(グリル)のPUSH(2ヶ所)を押して、そのまま手をゆっくりおろしてください。急に手を離すと、パネル(グリル)がいきおいよく開いてけがをする恐れがあります。

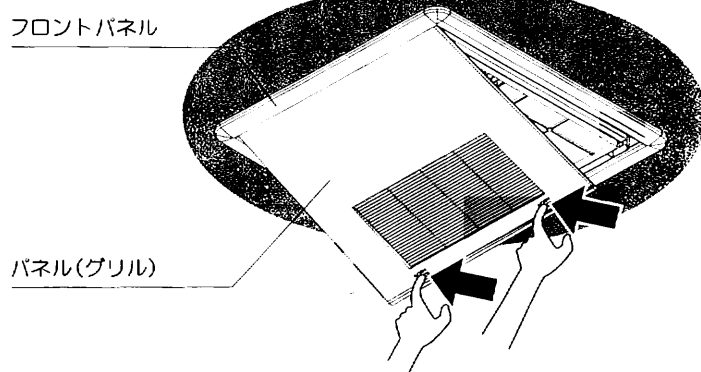


※フロントパネルは取り外しできません。

2. フィルターの取り外しかた

フィルター(給気用、室内吸込用の2個)を手で押えながら、フィルターストッパー(2ヶ所)を90°回し、フィルターを取付いている角度のままゆっくりと取り外してください。


このとき、虫受皿を下に向けないでください。虫等が床にこぼれる場合があります。

※虫の発生時期(夏場等)には、フィルターや虫受皿に多量の虫が付着することがあります。

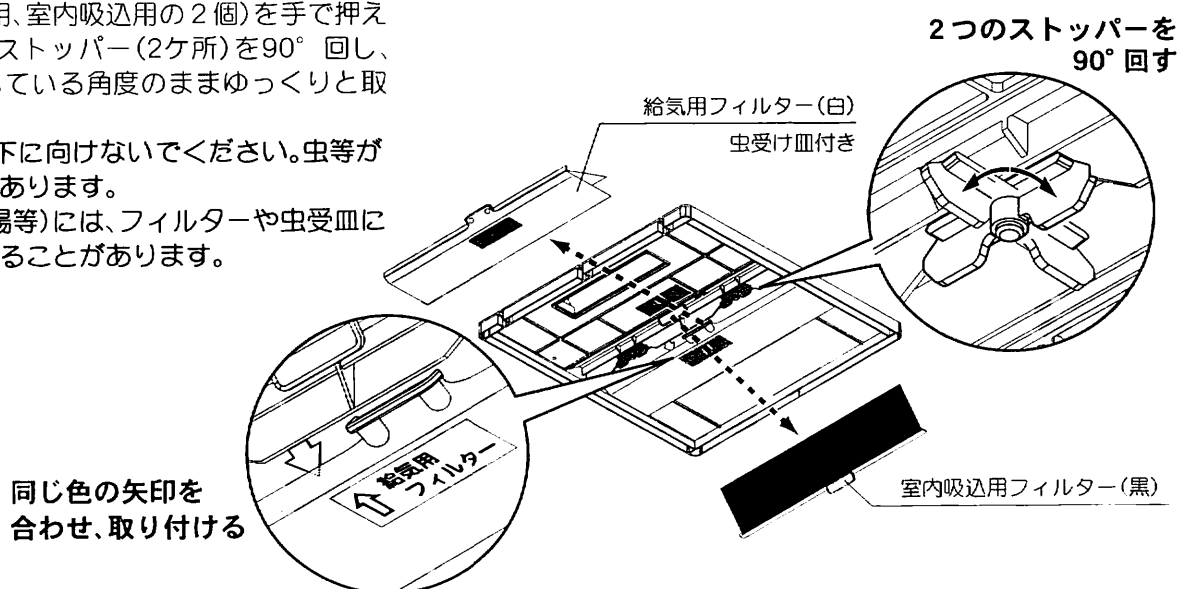

3. フィルターの清掃

掃除機でほこりを吸い取ってください。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして洗い、よく乾かしてください。



4. フィルター・フィルター枠の取り付けかた

給気用フィルター(白)をフィルターの白矢印(⇔)と本体シールの白矢印(⇔)の方向が合うようにセットし、奥までしっかりと差し込んでください。同様に室内吸込用フィルター(黒)をフィルターの黒矢印(⇔)と本体シールの黒矢印(⇔)の方向が合うようにセットし、奥までしっかりと差し込んでください。フィルターストッパー(2ヶ所)を90°回し、フィルターを固定してください。

お願い

- ・ 給気用フィルターと室内吸込用フィルターの取付箇所・取付方向は「矢印」を参照し、間違えのないよう注意してください。
- ・ フィルターを掃除するときは、必ずブレーカーを切り運転が停止してから行ってください。
- ・ フィルター取り付け後、運転をして異常音がしないか、風が正常に出ているか、確認してください。

故障と思われたら

- 修理を依頼される前に、下記の点をもう一度確認してください。

スイッチを入れても作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレーカーが切れていませんか？ ・停電ではありませんか？
運転中に振動や異常音がある	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントパネルが外れかかっていますか？ ・本体の取付ねじがゆるんでいませんか？ ・フィルターはしっかり固定されていますか？
グリルから出る、吸込む風が少なくなった	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルターが目詰まりしていませんか？

★処置をしても直らないときはスイッチを切って、点検・修理をご依頼ください。

アフターサービス

- アフターサービスはお買い求めの販売店、または、弊社までお申し付けください。その際、下表の事項をお知らせください。

品名：全熱交換型換気システム	故障・異常の内容(具体的に)
型番：ES-8200S/ES-8200MS/ES-8201S/ES-8201MS	お名前・ご住所・電話番号・道順

- 補修用性能部品の最低保有期間(「全熱交換型換気システム」は換気扇に準じます。)換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 別売り部品はお買い求めの販売店、または、弊社までお申し付けください。

品名	部品番号
スペアフィルターセット	JG90202

型番	電圧	モード	消費電力(W)	風量(m ³ /h)	交換効率(%)			騒音値(dB A)	重量(kg)
					温度	エンタルピ冷房時	エンタルピ暖房時		
ES-8200S	100V 50/60Hz	強	51/59	139/141	56/56	28/27	50/49	34/35	14
ES-8200MS		弱	49/53	116/113	59/59	33/34	52/54	32/30	14.4
ES-8201S	100V 50/60Hz	強	51/59	147/150	55/54	26/25	46/45	34/35	14
ES-8201MS		弱	49/53	122/117	58/59	32/33	51/52	32/30	14.4

- 騒音値は無響室で本体下方1.5mの位置で測定したものです。実際に据え付けた状態では反響等の影響を受けるため、表示値より高くなる場合があります。

保証書

品名	全熱交換型換気システム	型番	ES-8200S/ES-8200MS ES-8201S/ES-8201MS
----	-------------	----	--

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店、弊社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (ニ) 施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - (ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。

お客様	お名前	☎
	ご住所 〒	

保証期間	お買い上げ 年 月 日から1年間
------	------------------

販売店	店名	☎
	住所 〒	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。



0120-011-408

MAX マックス株式会社

製造元 マックスシンワ株式会社

〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-266-3311(代) FAX 048-266-3792



- この印刷物は再生紙を使用しています。
- この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

初版 2003年7月